

## BAUREIHE 2000

### TOTRAUMFREIE UND REPRÄSENTATIVE PROBENAHEME

#### PROBENAHEMEVENTIL

- ⇒ DN4 BIS DN15, PN16/40
- ⇒ MAX. ZUL. BETRIEBSTEMPERATUR: 180 °C
- ⇒ BETÄTIGUNG: HANDRAD
- ⇒ ANSCHLÜSSE: ZWEIKLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN
- ⇒ REGULIERKEGEL
- ⇒ SITZ-KEGEL-KOMBINATION AUSWECHSELBAR
- ⇒ DACHMANSCHETTENPACKUNG AUS PTFE, FEDERBELASTET UND NACHSTELLBAR
- ⇒ DURCHSTRÖMRICHTUNG FREI WÄHLBAR
- ⇒ DRUCKTRAGENDE BAUTEILE AUS 1.4571

DAS PROBENAHEMEVENTIL IST EINFACH  
AUSTAUSCHBAR. EINE AUSSTATTUNG  
MIT **TOTMANNSCHALTUNG**  
UND **FALTENBALG** IST MÖGLICH.

#### ⇨ **SCHUTZSCHRANK**

B x H x T: 300 x 400 x 200 MM,  
AUS ELEKTRISCH LEITFÄHIGEM GFK,  
SICHTSCHEIBE IN DER TÜR AUS  
EINSCHLEIBENSICHERHEITSGLAS,  
DICHTUNGEN AUS EPDM

#### ⇨ **FEDERBELASTETER HUBTISCH**

FÜR 250 ML - GLASFLASCHE  
(SCHOTT-DURAN, H = 138 MM)

#### ⇨ **ÜBERFÜLLSICHERUNG**


DURCH ÜBERLAUFLEITUNG

#### ⇨ **ABSAUGUNG**

SCHRANKINNENRAUM UND  
FLASCHE ÜBER DIE KOPFAUFNAHME,  
ANSCHLUSS: ZWEIKLEMMRING-  
VERSCHRAUBUNG FÜR ROHR 12 MM

#### ⇨ **DRAINAGESYSTEM**

VON FLASCHENÜBERLAUF, AUFSTELLFLÄCHE  
HUBTISCH UND SCHRANKBODEN,  
FLANSCHANSCHLUSS DN15 NACH DIN 2633

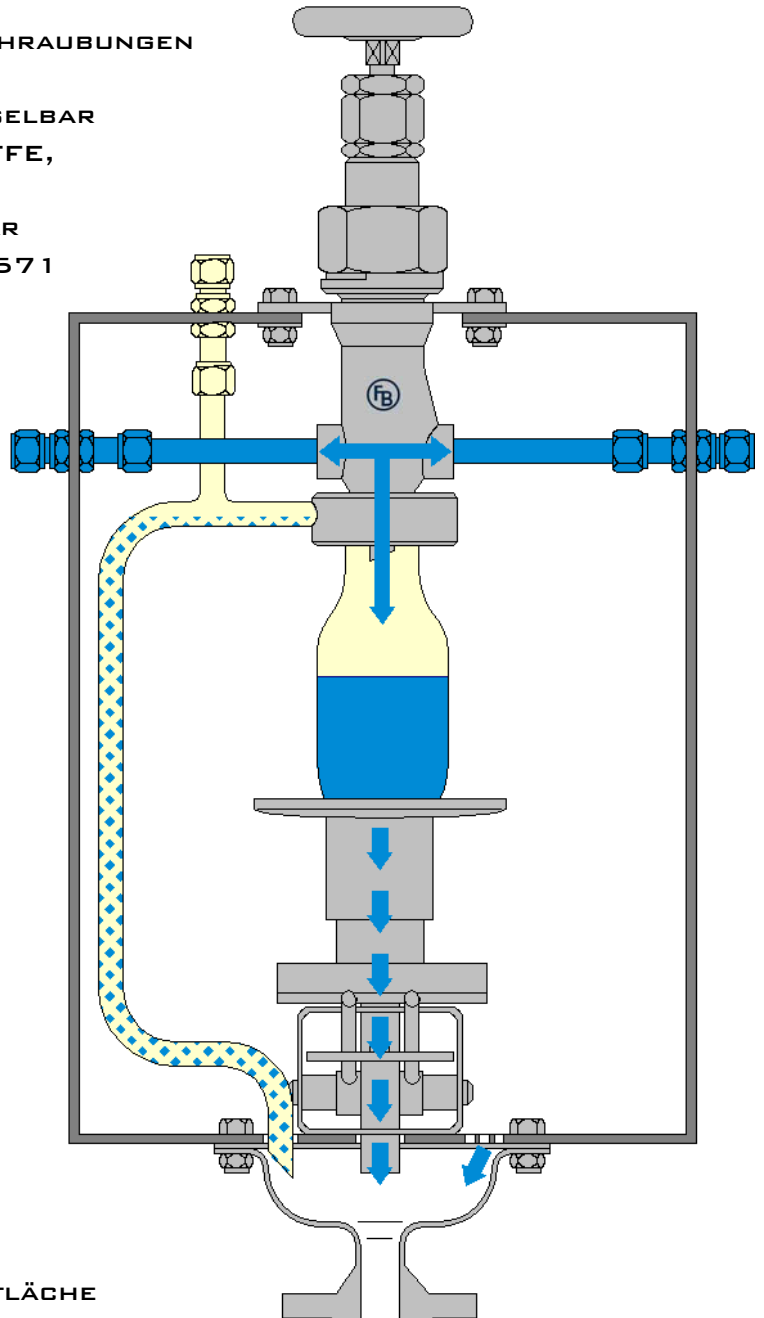

DAS BASISYSTEM 2000 ERFÜLLT ALLE MASSGEBLICHEN ANFORDERUNGEN AN EINE  
SICHERE PROBENAHEME UND FINDET EIN BREITES EINSETZGEBIET. DOCH AUCH DIESEM SIND  
GRENZEN GESETZT. UNSERE ERFAHRUNG ZEIGT, DASS EIN OPTIMALES PROBENAHEMESYSTEM  
OFTMALS INDIVIDUELL AUF DAS ZU BEPROBENDE PRODUKT ANGEPASST WERDEN MUSS.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Klopstockplatz 5 - 7 • D - 22765 Hamburg (Altona) • Tel. (040) 39 82 02 - 55 • Fax (040) 39 82 02 - 77 • scholz@barthel-armaturen.de