

BAUREIHE 2000

TOTRAUMFREIE UND REPRÄSENTATIVE PROBENAHEME

PROBENAHEMEVENTIL

- ⇒ DN4 BIS DN12, PN16/40
- ⇒ MAX. ZUL. BETRIEBSTEMPERATUR: 180 °C
- ⇒ BETÄTIGUNG: HANDRAD
- ⇒ ANSCHLÜSSE: ROHRVERSCHRAUBUNGEN
- ⇒ REGULIERKEGEL
- ⇒ SITZ-KEGEL-KOMBINATION AUSWECHSELBAR
- ⇒ DACHMANSCHETTENPACKUNG AUS PTFE, FEDERBELASTET UND NACHSTELLBAR
- ⇒ DURCHSTRÖMRICHTUNG FREI WÄHLBAR
- ⇒ DRUCKTRAGENDE BAUTEILE AUS 1.4571

DAS PROBENAHEMEVENTIL IST EINFACH AUSTAUSCHBAR. EINE AUSSTATTUNG MIT **TOTMANNSCHALTUNG** UND **FALTENBALG** IST MÖGLICH.

⇒ SCHUTZSCHRANK

B x H x T: 300 x 400 x 200 MM,
AUS ELEKTRISCH LEITFÄHIGEM GFK,
SICHTSCHEIBE IN DER TÜR AUS
EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS,
DICHTUNGEN AUS SILIKON

⇒ FEDERBELASTETER HUBTISCH

FÜR 250 ML - GLASFLASCHE
(SCHOTT-DURAN, H = 138 MM)

⇒ ÜBERFÜLLSICHERUNG


DURCH ÜBERLAUFLEITUNG

⇒ ABSAUGUNG

SCHRANKINNENRAUM UND
FLASCHE ÜBER DIE KOPFAUFNAHME,
ANSCHLUSS: ZWEIKLEMMRING-
VERSCHRAUBUNG FÜR TUBE Ø12 MM

⇒ DRAINAGESYSTEM

VON FLASCHENÜBERLAUF, AUFSTELLFLÄCHE
HUBTISCH UND SCHRANKBODEN,
FLANSCHANSCHLUSS DN15 NACH DIN EN 1092-1

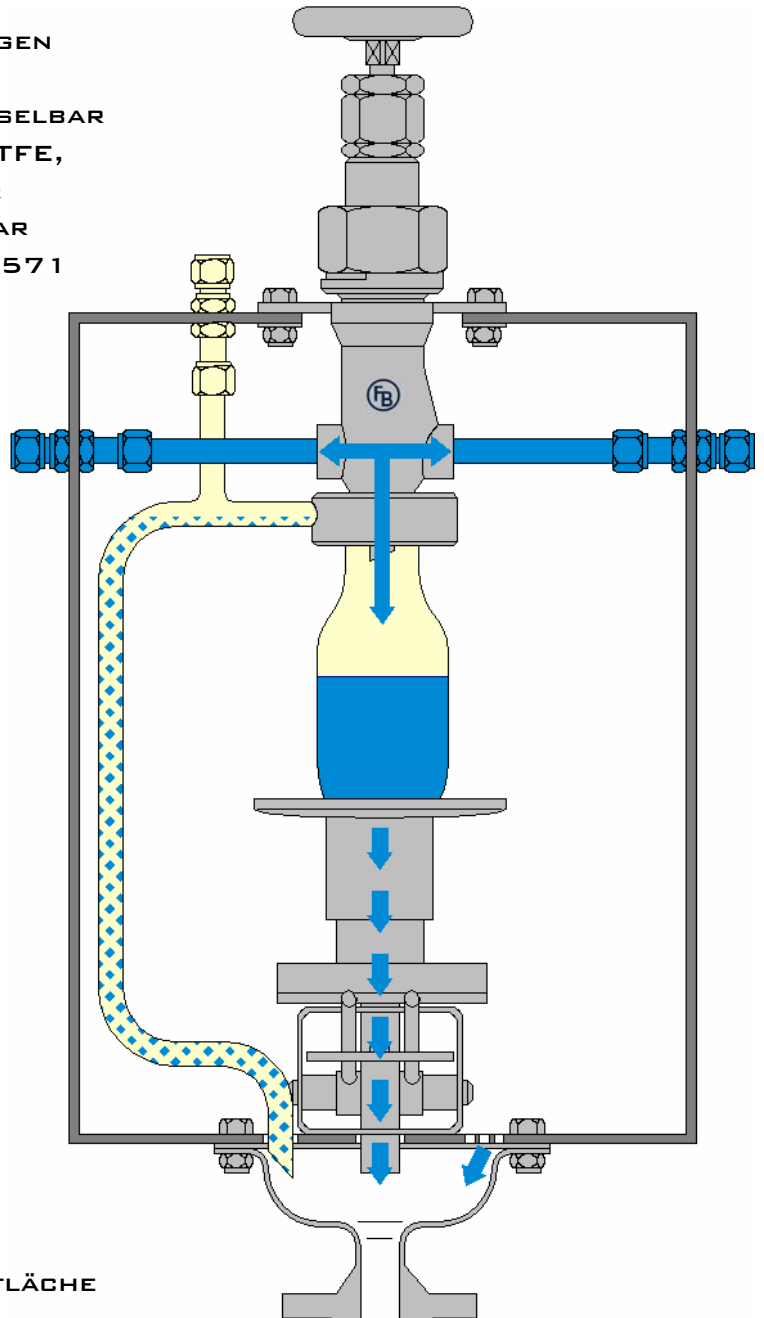

DAS BASISSYSTEM 2000 ERFÜLLT ALLE MASSGEBLICHEN ANFORDERUNGEN AN EINE SICHERE PROBENAHEME UND FINDET EIN BREITES EINSAZTGEBIET. DOCH AUCH DIESEM SIND GRENZEN GESETZT. UNSERE ERFAHRUNG ZEIGT, DASS EIN OPTIMALES PROBENAHEMESYSTEM OFTMALS INDIVIDUELL AUF DAS ZU BEPROBENDE PRODUKT ANGEPAST WERDEN MUSS.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16 • D - 22525 Hamburg

TEL. (040) 39 82 02 - 0 • FAX (040) 39 82 02 - 77 • POST@BARTHEL-ARMATUREN.DE